


# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/03

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/08/03 01 | SR       | 103,08  | V     | 0,16     | V     | 121,32       | V     | 1,52     | V     | 0,87     | V     | 145,78         | V     | 17118            | V     |
| 2026/08/03 02 | SR       | 137,57  | V     | 0,61     | V     | 114,04       | V     | 1,14     | V     | 0,83     | V     | 145,94         | V     | 17105            | V     |
| 2026/08/03 03 | SR       | 129,79  | V     | 0,26     | V     | 108,70       | V     | 0,98     | V     | 0,85     | V     | 146,04         | V     | 17132            | V     |
| 2026/08/03 04 | SR       | 96,45   | V     | 0,19     | V     | 114,48       | V     | 0,92     | V     | 0,86     | V     | 146,44         | V     | 17216            | V     |
| 2026/08/03 05 | SR       | 192,92  | V     | 1,23     | V     | 102,50       | V     | 1,56     | V     | 0,78     | V     | 145,65         | V     | 16742            | V     |
| 2026/08/03 06 | SR       | 146,71  | V     | 0,39     | V     | 117,55       | V     | 1,28     | V     | 0,78     | V     | 146,04         | V     | 17030            | V     |
| 2026/08/03 07 | SR       | 128,98  | V     | 0,70     | V     | 130,85       | V     | 3,12     | V     | 0,84     | V     | 146,73         | V     | 17317            | V     |
| 2026/08/03 08 | SR       | 133,30  | V     | 3,28     | V     | 142,00       | V     | 6,43     | V     | 1,29     | V     | 147,24         | V     | 17234            | V     |
| 2026/08/03 09 | SR       | 126,97  | V     | 1,22     | V     | 129,34       | V     | 3,53     | V     | 0,97     | V     | 146,34         | V     | 17160            | V     |
| 2026/08/03 10 | SR       | 164,69  | V     | 2,46     | V     | 118,84       | V     | 4,83     | V     | 0,98     | V     | 146,48         | V     | 17180            | V     |
| 2026/08/03 11 | SR       | 90,16   | V     | 0,98     | V     | 132,16       | V     | 2,97     | V     | 0,98     | V     | 147,50         | V     | 17313            | V     |
| 2026/08/03 12 | SR       | 126,38  | V     | 1,68     | V     | 132,56       | V     | 4,03     | V     | 1,16     | V     | 147,87         | V     | 17345            | V     |
| 2026/08/03 13 | SR       | 113,43  | V     | 0,82     | V     | 127,20       | V     | 3,92     | V     | 1,30     | V     | 147,73         | V     | 17120            | V     |
| 2026/08/03 14 | SR       | 106,05  | V     | 0,33     | V     | 128,27       | V     | 3,84     | V     | 1,08     | V     | 146,91         | V     | 17114            | V     |
| 2026/08/03 15 | SR       | 134,62  | V     | 0,93     | V     | 131,04       | V     | 4,22     | V     | 1,08     | V     | 146,75         | V     | 17095            | V     |
| 2026/08/03 16 | SR       | 112,25  | V     | 1,15     | V     | 128,38       | V     | 2,66     | V     | 1,06     | V     | 146,83         | V     | 17186            | V     |
| 2026/08/03 17 | SR       | 80,81   | V     | 0,15     | V     | 128,79       | V     | 1,98     | V     | 1,18     | V     | 146,75         | V     | 17282            | V     |
| 2026/08/03 18 | SR       | 102,65  | V     | 0,41     | V     | 117,13       | V     | 1,86     | V     | 1,11     | V     | 146,61         | V     | 17203            | V     |
| 2026/08/03 19 | SR       | 88,43   | V     | 0,21     | V     | 122,88       | V     | 0,68     | V     | 0,85     | V     | 146,98         | V     | 17265            | V     |
| 2026/08/03 20 | SR       | 76,34   | V     | 0,02     | V     | 114,30       | V     | 0,02     | V     | 0,80     | V     | 146,88         | V     | 17202            | V     |
| 2026/08/03 21 | SR       | 80,35   | V     | 0,05     | V     | 115,79       | V     | 0,00     | V     | 0,78     | V     | 146,72         | V     | 17231            | V     |
| 2026/08/03 22 | SR       | 91,87   | V     | 0,29     | V     | 114,64       | V     | 0,03     | V     | 0,88     | V     | 147,33         | V     | 17384            | V     |
| 2026/08/03 23 | SR       | 145,21  | V     | 1,93     | V     | 115,71       | V     | 0,38     | V     | 0,95     | V     | 148,10         | V     | 17281            | V     |
| 2026/08/03 24 | SR       | 141,78  | V     | 1,85     | V     | 119,37       | V     | 0,63     | V     | 1,27     | V     | 148,94         | V     | 17238            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 76.3-192.9   | 0.0-3.3     | 102.5-142.0  | 0.0-6.4      | 0.8-1.3     | 145.7-148.9 | 16742.2-17384.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 118.8        | 0.9         | 122          | 2.2          | 1           | 146.9       | 17187.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

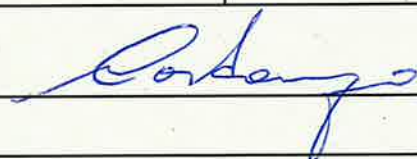

RESPONSABILE IMPIANTO:




# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/04

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/08/04 01 | SR       | 144,08   | V     | 1,28      | V     | 116,95        | V     | 1,75      | V     | 1,12      | V     | 149,24         | V     | 17651            | V     |
| 2026/08/04 02 | SR       | 105,05   | V     | 0,66      | V     | 120,11        | V     | 1,61      | V     | 1,03      | V     | 149,39         | V     | 17736            | V     |
| 2026/08/04 03 | SR       | 125,81   | V     | 2,05      | V     | 128,83        | V     | 3,39      | V     | 0,98      | V     | 149,18         | V     | 17609            | V     |
| 2026/08/04 04 | SR       | 83,69    | V     | 0,48      | V     | 139,87        | V     | 3,25      | V     | 0,88      | V     | 148,95         | V     | 17571            | V     |
| 2026/08/04 05 | SR       | 78,88    | V     | 0,54      | V     | 138,88        | V     | 4,79      | V     | 0,85      | V     | 148,01         | V     | 17273            | V     |
| 2026/08/04 06 | SR       | 131,08   | V     | 1,48      | V     | 135,09        | V     | 9,95      | V     | 0,93      | V     | 147,07         | V     | 17226            | V     |
| 2026/08/04 07 | SR       | 130,84   | V     | 1,97      | V     | 145,52        | V     | 31,79     | V     | 1,02      | V     | 147,04         | V     | 17176            | V     |
| 2026/08/04 08 | SR       | 108,39   | V     | 0,54      | V     | 143,17        | V     | 23,62     | V     | 1,07      | V     | 146,98         | V     | 17159            | V     |
| 2026/08/04 09 | SR       | 104,32   | V     | 1,53      | V     | 153,47        | V     | 22,51     | V     | 1,10      | V     | 147,19         | V     | 17080            | V     |
| 2026/08/04 10 | SR       | 105,39   | V     | 1,01      | V     | 152,71        | V     | 19,07     | V     | 1,45      | V     | 147,47         | V     | 17077            | V     |
| 2026/08/04 11 | SR       | 99,60    | V     | 0,63      | V     | 143,30        | V     | 16,59     | V     | 1,09      | V     | 147,17         | V     | 17114            | V     |
| 2026/08/04 12 | SR       | 172,88   | V     | 2,43      | V     | 126,46        | V     | 12,76     | V     | 1,03      | V     | 147,59         | V     | 17213            | V     |
| 2026/08/04 13 | SR       | 110,39   | V     | 0,17      | V     | 129,10        | V     | 7,42      | V     | 1,04      | V     | 148,78         | V     | 17465            | V     |
| 2026/08/04 14 | SR       | 113,92   | V     | 0,86      | V     | 130,26        | V     | 5,32      | V     | 1,00      | V     | 149,27         | V     | 17542            | V     |
| 2026/08/04 15 | SR       | 113,52   | V     | 0,43      | V     | 118,40        | V     | 2,92      | V     | 1,05      | V     | 149,62         | V     | 17537            | V     |
| 2026/08/04 16 | SR       | 106,67   | V     | 2,09      | V     | 128,27        | V     | 4,85      | V     | 1,30      | V     | 149,82         | V     | 17482            | V     |
| 2026/08/04 17 | SR       | 120,89   | V     | 1,66      | V     | 133,41        | V     | 6,45      | V     | 1,07      | V     | 148,91         | V     | 17360            | V     |
| 2026/08/04 18 | SR       | 95,95    | V     | 0,73      | V     | 134,68        | V     | 4,62      | V     | 1,06      | V     | 149,22         | V     | 17531            | V     |
| 2026/08/04 19 | SR       | 167,62   | V     | 2,87      | V     | 123,05        | V     | 3,48      | V     | 1,03      | V     | 149,25         | V     | 17567            | V     |
| 2026/08/04 20 | SR       | 109,93   | V     | 0,31      | V     | 126,25        | V     | 1,45      | V     | 0,95      | V     | 149,65         | V     | 17576            | V     |
| 2026/08/04 21 | SR       | 107,28   | V     | 0,38      | V     | 129,55        | V     | 1,52      | V     | 0,95      | V     | 149,91         | V     | 17631            | V     |
| 2026/08/04 22 | SR       | 122,47   | V     | 1,10      | V     | 124,31        | V     | 2,87      | V     | 0,93      | V     | 149,81         | V     | 17531            | V     |
| 2026/08/04 23 | SR       | 109,78   | V     | 2,11      | V     | 137,56        | V     | 7,73      | V     | 0,92      | V     | 149,45         | V     | 17368            | V     |
| 2026/08/04 24 | SR       | 166,82   | V     | 1,25      | V     | 123,84        | V     | 6,72      | V     | 0,92      | V     | 148,70         | V     | 17155            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 78.9-172.9   | 0.2-2.9     | 117.0-153.5  | 1.4-31.8     | 0.9-1.4     | 147.0-149.9 | 17077.1-17736.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 118.1        | 1.2         | 132.6        | 8.6          | 1           | 148.7       | 17401.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/08/05 01 | SR       | 141,93   | V     | 0,90      | V     | 131,00        | V     | 6,04      | V     | 0,97      | V     | 149,22         | V     | 17395            | V     |
| 2026/08/05 02 | SR       | 124,28   | V     | 1,88      | V     | 140,58        | V     | 7,01      | V     | 0,99      | V     | 149,73         | V     | 17402            | V     |
| 2026/08/05 03 | SR       | 116,86   | V     | 2,60      | V     | 139,68        | V     | 10,50     | V     | 1,30      | V     | 149,62         | V     | 17351            | V     |
| 2026/08/05 04 | SR       | 51,82    | V     | 0,04      | V     | 139,30        | V     | 8,59      | V     | 1,00      | V     | 148,08         | V     | 17481            | V     |
| 2026/08/05 05 | SR       | 84,80    | V     | 1,29      | V     | 135,88        | V     | 5,90      | V     | 0,98      | V     | 148,09         | V     | 17569            | V     |
| 2026/08/05 06 | SR       | 134,75   | V     | 4,54      | V     | 124,48        | V     | 12,33     | V     | 0,93      | V     | 148,70         | V     | 17471            | V     |
| 2026/08/05 07 | SR       | 136,83   | V     | 5,43      | V     | 136,85        | V     | 31,34     | V     | 1,40      | V     | 148,68         | V     | 17460            | V     |
| 2026/08/05 08 | SR       | 85,52    | V     | 1,51      | V     | 142,08        | V     | 24,21     | V     | 1,19      | V     | 148,56         | V     | 17469            | V     |
| 2026/08/05 09 | SR       | 68,21    | V     | 0,25      | V     | 142,63        | V     | 19,98     | V     | 1,43      | V     | 148,94         | V     | 17395            | V     |
| 2026/08/05 10 | SR       | 114,26   | V     | 1,86      | V     | 133,64        | V     | 14,07     | V     | 1,25      | V     | 149,29         | V     | 17485            | V     |
| 2026/08/05 11 | SR       | 129,24   | V     | 1,87      | V     | 129,96        | V     | 14,53     | V     | 1,22      | V     | 149,83         | V     | 17452            | V     |
| 2026/08/05 12 | SR       | 139,24   | V     | 1,76      | V     | 133,29        | V     | 17,05     | V     | 1,17      | V     | 149,69         | V     | 17263            | V     |
| 2026/08/05 13 | SR       | 129,42   | V     | 0,97      | V     | 140,77        | V     | 15,24     | V     | 1,11      | V     | 149,51         | V     | 17201            | V     |
| 2026/08/05 14 | SR       | 129,70   | V     | 1,16      | V     | 139,31        | V     | 11,04     | V     | 1,22      | V     | 150,25         | V     | 17331            | V     |
| 2026/08/05 15 | SR       | 151,05   | V     | 1,27      | V     | 113,20        | V     | 8,15      | V     | 1,23      | V     | 150,52         | V     | 17176            | V     |
| 2026/08/05 16 | SR       | 128,80   | V     | 0,75      | V     | 131,37        | V     | 7,60      | V     | 1,41      | V     | 151,17         | V     | 17364            | V     |
| 2026/08/05 17 | SR       | 108,76   | V     | 0,25      | V     | 125,47        | V     | 7,43      | V     | 1,01      | V     | 150,46         | V     | 17322            | V     |
| 2026/08/05 18 | SR       | 94,11    | V     | 0,55      | V     | 125,23        | V     | 6,16      | V     | 0,86      | V     | 149,67         | V     | 17109            | V     |
| 2026/08/05 19 | SR       | 54,86    | V     | 0,09      | V     | 132,48        | V     | 6,46      | V     | 0,89      | V     | 149,29         | V     | 17238            | V     |
| 2026/08/05 20 | SR       | 68,36    | V     | 0,33      | V     | 142,59        | V     | 10,42     | V     | 1,02      | V     | 149,02         | V     | 17418            | V     |
| 2026/08/05 21 | SR       | 162,90   | V     | 2,06      | V     | 124,07        | V     | 9,10      | V     | 1,04      | V     | 149,17         | V     | 17470            | V     |
| 2026/08/05 22 | SR       | 129,88   | V     | 0,49      | V     | 121,84        | V     | 4,09      | V     | 0,89      | V     | 149,35         | V     | 17197            | V     |
| 2026/08/05 23 | SR       | 136,92   | V     | 0,43      | V     | 111,83        | V     | 0,58      | V     | 0,84      | V     | 149,34         | V     | 17152            | V     |
| 2026/08/05 24 | SR       | 143,95   | V     | 1,48      | V     | 120,16        | V     | 1,05      | V     | 0,92      | V     | 149,83         | V     | 17266            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 51.8-162.9   | 0.0-5.4     | 111.8-142.6  | 0.6-31.3     | 0.8-1.4     | 148.1-151.2 | 17109.1-17569.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 115.3        | 1.4         | 131.6        | 10.8         | 1.1         | 149.4       | 17351.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/06

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/08/06 01 | SR       | 89,55    | V     | 0,11      | V     | 119,18        | V     | 0,72      | V     | 0,95      | V     | 150,09         | V     | 17247            | V     |
| 2026/08/06 02 | SR       | 160,88   | V     | 2,28      | V     | 127,02        | V     | 1,05      | V     | 0,97      | V     | 150,22         | V     | 17310            | V     |
| 2026/08/06 03 | SR       | 95,21    | V     | 1,29      | V     | 132,28        | V     | 0,39      | V     | 1,01      | V     | 151,44         | V     | 17509            | V     |
| 2026/08/06 04 | SR       | 104,64   | V     | 0,52      | V     | 122,40        | V     | 0,85      | V     | 1,10      | V     | 151,53         | V     | 17349            | V     |
| 2026/08/06 05 | SR       | 123,29   | V     | 1,07      | V     | 110,11        | V     | 3,07      | V     | 1,30      | V     | 150,21         | V     | 16862            | V     |
| 2026/08/06 06 | SR       | 102,25   | V     | 0,38      | V     | 112,28        | V     | 3,65      | V     | 1,13      | V     | 149,33         | V     | 17204            | V     |
| 2026/08/06 07 | SR       | 119,79   | V     | 3,35      | V     | 118,15        | V     | 5,46      | V     | 1,11      | V     | 148,92         | V     | 17184            | V     |
| 2026/08/06 08 | SR       | 113,73   | V     | 1,61      | V     | 122,36        | V     | 4,22      | V     | 1,07      | V     | 149,17         | V     | 17292            | V     |
| 2026/08/06 09 | SR       | 85,41    | V     | 0,48      | V     | 131,24        | V     | 4,29      | V     | 1,22      | V     | 149,11         | V     | 17210            | V     |
| 2026/08/06 10 | SR       | 79,18    | V     | 0,42      | V     | 118,28        | V     | 5,79      | V     | 1,03      | V     | 148,61         | V     | 17232            | V     |
| 2026/08/06 11 | SR       | 78,00    | V     | 0,27      | V     | 121,82        | V     | 5,37      | V     | 0,93      | V     | 148,51         | V     | 17091            | V     |
| 2026/08/06 12 | SR       | 45,88    | V     | 0,02      | V     | 127,36        | V     | 9,12      | V     | 0,98      | V     | 148,09         | V     | 16940            | V     |
| 2026/08/06 13 | SR       | 107,13   | V     | 0,47      | V     | 119,40        | V     | 7,54      | V     | 0,90      | V     | 147,57         | V     | 16925            | V     |
| 2026/08/06 14 | SR       | 95,28    | V     | 0,58      | V     | 116,28        | V     | 6,65      | V     | 0,90      | V     | 148,27         | V     | 17121            | V     |
| 2026/08/06 15 | SR       | 49,52    | V     | 0,07      | V     | 122,01        | V     | 4,94      | V     | 0,87      | V     | 148,67         | V     | 17179            | V     |
| 2026/08/06 16 | SR       | 117,52   | V     | 2,43      | V     | 119,06        | V     | 5,96      | V     | 0,91      | V     | 148,80         | V     | 17024            | V     |
| 2026/08/06 17 | SR       | 110,56   | V     | 0,90      | V     | 111,74        | V     | 3,49      | V     | 0,88      | V     | 149,53         | V     | 17127            | V     |
| 2026/08/06 18 | SR       | 60,86    | V     | 0,30      | V     | 126,31        | V     | 2,81      | V     | 0,93      | V     | 150,51         | V     | 17454            | V     |
| 2026/08/06 19 | SR       | 45,18    | V     | 0,09      | V     | 126,39        | V     | 2,08      | V     | 0,88      | V     | 151,06         | V     | 17416            | V     |
| 2026/08/06 20 | SR       | 66,34    | V     | 0,25      | V     | 123,02        | V     | 0,49      | V     | 0,80      | V     | 150,50         | V     | 17161            | V     |
| 2026/08/06 21 | SR       | 66,46    | V     | 0,02      | V     | 112,92        | V     | 0,00      | V     | 0,77      | V     | 150,19         | V     | 17013            | V     |
| 2026/08/06 22 | SR       | 28,18    | V     | 0,01      | V     | 130,92        | V     | 0,03      | V     | 0,79      | V     | 150,19         | V     | 17268            | V     |
| 2026/08/06 23 | SR       | 44,10    | V     | 0,01      | V     | 127,51        | V     | 0,35      | V     | 0,73      | V     | 150,07         | V     | 17092            | V     |
| 2026/08/06 24 | SR       | 66,81    | V     | 0,13      | V     | 124,60        | V     | 0,28      | V     | 0,78      | V     | 150,37         | V     | 17278            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 28.2-160.9   | 0.0-3.3     | 110.1-132.3  | 0.0-9.1      | 0.7-1.3     | 147.6-151.5 | 16861.9-17509.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 85.7         | 0.7         | 121.8        | 3.3          | 1           | 149.6       | 17187           |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

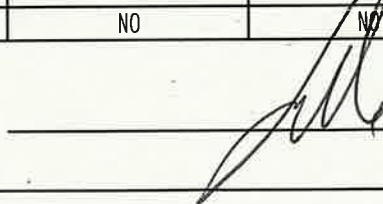

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/07

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/08/07 01 | SR       | 94,80    | V     | 0,31      | V     | 111,25        | V     | 0,18      | V     | 0,89      | V     | 150,95         | V     | 17394            | V     |
| 2026/08/07 02 | SR       | 94,44    | V     | 0,09      | V     | 103,37        | V     | 0,00      | V     | 0,99      | V     | 151,15         | V     | 17244            | V     |
| 2026/08/07 03 | SR       | 141,18   | V     | 1,05      | V     | 90,45         | V     | 0,28      | V     | 1,03      | V     | 150,57         | V     | 16764            | V     |
| 2026/08/07 04 | SR       | 125,46   | V     | 1,14      | V     | 90,78         | V     | 0,37      | V     | 1,09      | V     | 151,75         | V     | 17167            | V     |
| 2026/08/07 05 | SR       | 87,20    | V     | 0,50      | V     | 104,35        | V     | 0,08      | V     | 2,57      | V     | 151,11         | V     | 16769            | V     |
| 2026/08/07 06 | SR       | 113,28   | V     | 0,51      | V     | 100,55        | V     | 0,05      | V     | 1,18      | V     | 147,80         | V     | 16670            | V     |
| 2026/08/07 07 | SR       | 102,32   | V     | 0,23      | V     | 110,06        | V     | 0,01      | V     | 1,01      | V     | 147,29         | V     | 16745            | V     |
| 2026/08/07 08 | SR       | 100,90   | V     | 0,26      | V     | 105,82        | V     | 0,01      | V     | 0,92      | V     | 147,25         | V     | 16689            | V     |
| 2026/08/07 09 | SR       | 112,02   | V     | 0,90      | V     | 101,14        | V     | 0,15      | V     | 0,89      | V     | 147,64         | V     | 16666            | V     |
| 2026/08/07 10 | SR       | 139,48   | V     | 0,64      | V     | 100,70        | V     | 0,08      | V     | 1,12      | V     | 148,23         | V     | 17066            | V     |
| 2026/08/07 11 | SR       | 132,93   | V     | 0,11      | V     | 112,08        | V     | 0,00      | V     | 0,98      | V     | 148,80         | V     | 17251            | V     |
| 2026/08/07 12 | SR       | 123,81   | V     | 0,11      | V     | 107,77        | V     | 0,00      | V     | 0,98      | V     | 149,20         | V     | 17188            | V     |
| 2026/08/07 13 | SR       | 156,96   | V     | 1,16      | V     | 111,59        | V     | 0,09      | V     | 1,01      | V     | 149,81         | V     | 17285            | V     |
| 2026/08/07 14 | SR       | 105,33   | V     | 0,07      | V     | 118,86        | V     | 0,00      | V     | 1,00      | V     | 150,39         | V     | 17389            | V     |
| 2026/08/07 15 | SR       | 120,81   | V     | 0,38      | V     | 113,87        | V     | 0,01      | V     | 1,10      | V     | 150,45         | V     | 17244            | V     |
| 2026/08/07 16 | SR       | 113,12   | V     | 0,53      | V     | 109,75        | V     | 0,04      | V     | 0,95      | V     | 149,84         | V     | 17093            | V     |
| 2026/08/07 17 | SR       | 117,63   | V     | 0,38      | V     | 108,30        | V     | 0,01      | V     | 1,08      | V     | 150,07         | V     | 17341            | V     |
| 2026/08/07 18 | SR       | 113,19   | V     | 0,15      | V     | 102,11        | V     | 0,00      | V     | 1,08      | V     | 150,37         | V     | 17389            | V     |
| 2026/08/07 19 | SR       | 93,33    | V     | 0,24      | V     | 107,73        | V     | 0,02      | V     | 1,14      | V     | 150,26         | V     | 17385            | V     |
| 2026/08/07 20 | SR       | 45,91    | V     | 0,11      | V     | 131,35        | V     | 1,53      | V     | 1,11      | V     | 149,79         | V     | 17031            | V     |
| 2026/08/07 21 | SR       | 139,68   | V     | 0,90      | V     | 108,79        | V     | 0,97      | V     | 1,46      | V     | 150,16         | V     | 17220            | V     |
| 2026/08/07 22 | SR       | 89,14    | V     | 0,94      | V     | 128,72        | V     | 3,61      | V     | 1,19      | V     | 149,70         | V     | 16927            | V     |
| 2026/08/07 23 | SR       | 62,48    | V     | 0,15      | V     | 124,65        | V     | 5,43      | V     | 1,04      | V     | 148,38         | V     | 17046            | V     |
| 2026/08/07 24 | SR       | 98,02    | V     | 1,83      | V     | 130,37        | V     | 8,91      | V     | 1,08      | V     | 148,16         | V     | 17043            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 45.9-157.0   | 0.1-1.8     | 90.5-131.4   | 0.0-8.9      | 0.9-2.6     | 147.2-151.8 | 16665.8-17394.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 109.3        | 0.5         | 109.8        | 0.9          | 1.1         | 149.5       | 17083.6         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/08

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/08/08 01 | SR       | 37,38    | V     | 0,36      | V     | 154,86        | V     | 15,11     | V     | 0,94      | V     | 146,83         | V     | 16482            | V     |
| 2026/08/08 02 | SR       | 7,24     | V     | 0,01      | V     | 182,51        | V     | 19,00     | V     | 0,88      | V     | 144,62         | V     | 16042            | V     |
| 2026/08/08 03 | SR       | 11,24    | V     | 0,04      | V     | 169,44        | V     | 12,04     | V     | 1,16      | V     | 144,22         | V     | 16490            | V     |
| 2026/08/08 04 | SR       | 69,36    | V     | 0,46      | V     | 150,07        | V     | 9,79      | V     | 0,98      | V     | 144,93         | V     | 16727            | V     |
| 2026/08/08 05 | SR       | 68,45    | V     | 0,27      | V     | 143,04        | V     | 5,69      | V     | 0,87      | V     | 145,69         | V     | 16355            | V     |
| 2026/08/08 06 | SR       | 51,24    | V     | 0,07      | V     | 135,93        | V     | 4,02      | V     | 0,84      | V     | 145,43         | V     | 16256            | V     |
| 2026/08/08 07 | SR       | 93,77    | V     | 0,31      | V     | 122,26        | V     | 1,97      | V     | 1,13      | V     | 145,87         | V     | 16687            | V     |
| 2026/08/08 08 | SR       | 134,53   | V     | 1,78      | V     | 109,08        | V     | 3,35      | V     | 1,12      | V     | 146,92         | V     | 17086            | V     |
| 2026/08/08 09 | SR       | 125,59   | V     | 0,81      | V     | 105,54        | V     | 4,91      | V     | 1,10      | V     | 148,69         | V     | 17437            | V     |
| 2026/08/08 10 | SR       | 101,90   | V     | 0,56      | V     | 120,50        | V     | 3,25      | V     | 1,10      | V     | 149,32         | V     | 17505            | V     |
| 2026/08/08 11 | SR       | 117,91   | V     | 0,42      | V     | 114,58        | V     | 2,68      | V     | 0,98      | V     | 149,28         | V     | 17280            | V     |
| 2026/08/08 12 | SR       | 132,28   | V     | 0,70      | V     | 111,01        | V     | 1,92      | V     | 1,11      | V     | 149,17         | V     | 17118            | V     |
| 2026/08/08 13 | SR       | 100,05   | V     | 0,66      | V     | 122,51        | V     | 1,12      | V     | 0,90      | V     | 148,56         | V     | 16971            | V     |
| 2026/08/08 14 | SR       | 154,88   | V     | 1,42      | V     | 112,54        | V     | 0,93      | V     | 1,10      | V     | 148,59         | V     | 17046            | V     |
| 2026/08/08 15 | SR       | 145,41   | V     | 1,48      | V     | 124,18        | V     | 0,82      | V     | 1,02      | V     | 149,40         | V     | 17352            | V     |
| 2026/08/08 16 | SR       | 98,82    | V     | 0,73      | V     | 126,79        | V     | 0,16      | V     | 0,92      | V     | 149,43         | V     | 17046            | V     |
| 2026/08/08 17 | SR       | 149,04   | V     | 1,24      | V     | 115,51        | V     | 0,36      | V     | 1,10      | V     | 149,67         | V     | 17319            | V     |
| 2026/08/08 18 | SR       | 156,83   | V     | 2,38      | V     | 117,24        | V     | 1,12      | V     | 0,93      | V     | 150,22         | V     | 17362            | V     |
| 2026/08/08 19 | SR       | 89,32    | V     | 0,41      | V     | 122,42        | V     | 0,10      | V     | 0,88      | V     | 150,11         | V     | 17339            | V     |
| 2026/08/08 20 | SR       | 99,13    | V     | 0,91      | V     | 129,30        | V     | 0,16      | V     | 0,88      | V     | 149,73         | V     | 17144            | V     |
| 2026/08/08 21 | SR       | 48,09    | V     | 0,01      | V     | 130,66        | V     | 0,00      | V     | 0,84      | V     | 149,29         | V     | 16980            | V     |
| 2026/08/08 22 | SR       | 16,89    | V     | 0,01      | V     | 156,31        | V     | 0,00      | V     | 1,02      | V     | 148,53         | V     | 16857            | V     |
| 2026/08/08 23 | SR       | 27,60    | V     | 0,01      | V     | 140,20        | V     | 0,02      | V     | 0,81      | V     | 147,29         | V     | 16649            | V     |
| 2026/08/08 24 | SR       | 112,25   | V     | 1,23      | V     | 113,93        | V     | 0,31      | V     | 0,83      | V     | 146,94         | V     | 16715            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 7.2-156.8    | 0.0-2.4     | 105.5-182.5  | 0.0-19.0     | 0.8-1.2     | 144.2-150.2 | 16041.9-17505.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 89.5         | 0.7         | 130.4        | 3.7          | 1           | 147.9       | 16926.9         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: \_\_\_\_\_


RESPONSABILE IMPIANTO: \_\_\_\_\_

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/09

| RIFERIMENTI                        |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| <b>SOCIETA': ENGIE SERVIZI</b>     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| <b>CODICE STABILIMENTO: LTC1</b>   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| <b>CODICE IMPIANTO: C2</b>         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| <b>IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA</b> | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/08/09 01 | SR       | 131,82  | V     | 2,39     | V     | 120,92       | V     | 0,44     | V     | 0,87     | V     | 148,00         | V     | 16931            | V     |
| 2026/08/09 02 | SR       | 111,80  | V     | 0,56     | V     | 124,97       | V     | 0,53     | V     | 0,96     | V     | 149,38         | V     | 17277            | V     |
| 2026/08/09 03 | SR       | 107,83  | V     | 1,23     | V     | 120,32       | V     | 2,26     | V     | 0,89     | V     | 149,94         | V     | 17231            | V     |
| 2026/08/09 04 | SR       | 68,53   | V     | 0,53     | V     | 125,11       | V     | 0,83     | V     | 0,86     | V     | 149,89         | V     | 17302            | V     |
| 2026/08/09 05 | SR       | 120,92  | V     | 2,44     | V     | 110,83       | V     | 1,74     | V     | 0,92     | V     | 150,06         | V     | 17302            | V     |
| 2026/08/09 06 | SR       | 102,07  | V     | 0,29     | V     | 116,07       | V     | 0,07     | V     | 0,91     | V     | 150,36         | V     | 17214            | V     |
| 2026/08/09 07 | SR       | 138,31  | V     | 4,99     | V     | 117,63       | V     | 5,42     | V     | 1,13     | V     | 150,39         | V     | 17542            | V     |
| 2026/08/09 08 | SR       | 69,42   | V     | 0,23     | V     | 123,07       | V     | 1,87     | V     | 0,81     | V     | 148,87         | V     | 17130            | V     |
| 2026/08/09 09 | SR       | 83,52   | V     | 0,59     | V     | 119,09       | V     | 2,12     | V     | 0,78     | V     | 148,11         | V     | 17122            | V     |
| 2026/08/09 10 | SR       | 83,72   | V     | 0,73     | V     | 123,18       | V     | 2,72     | V     | 0,77     | V     | 148,10         | V     | 17087            | V     |
| 2026/08/09 11 | SR       | 21,82   | V     | 0,01     | V     | 143,19       | V     | 2,12     | V     | 0,75     | V     | 148,12         | V     | 17141            | V     |
| 2026/08/09 12 | SR       | 21,86   | V     | 0,01     | V     | 139,94       | V     | 1,07     | V     | 0,67     | V     | 147,68         | V     | 16815            | V     |
| 2026/08/09 13 | SR       | 81,61   | V     | 0,43     | V     | 124,22       | V     | 1,71     | V     | 0,70     | V     | 147,39         | V     | 16706            | V     |
| 2026/08/09 14 | SR       | 54,18   | V     | 0,12     | V     | 122,42       | V     | 1,81     | V     | 0,86     | V     | 147,30         | V     | 16692            | V     |
| 2026/08/09 15 | SR       | 97,54   | V     | 0,56     | V     | 109,97       | V     | 0,19     | V     | 0,69     | V     | 147,10         | V     | 16845            | V     |
| 2026/08/09 16 | SR       | 140,55  | V     | 2,66     | V     | 108,89       | V     | 1,73     | V     | 0,69     | V     | 147,47         | V     | 16922            | V     |
| 2026/08/09 17 | SR       | 135,15  | V     | 0,74     | V     | 107,42       | V     | 4,75     | V     | 0,74     | V     | 148,24         | V     | 17011            | V     |
| 2026/08/09 18 | SR       | 124,82  | V     | 2,88     | V     | 116,83       | V     | 7,78     | V     | 1,30     | V     | 148,25         | V     | 15385            | V     |
| 2026/08/09 19 | SR       | 121,58  | V     | 2,04     | V     | 184,28       | V     | 10,61    | V     | 1,22     | V     | 139,78         | V     | 11903            | V     |
| 2026/08/09 20 | SR       | 178,69  | V     | 4,17     | V     | 131,24       | V     | 11,16    | V     | 1,33     | V     | 139,34         | V     | 16277            | V     |
| 2026/08/09 21 | SR       | 107,23  | V     | 0,68     | V     | 125,18       | V     | 6,68     | V     | 0,94     | V     | 146,97         | V     | 17734            | V     |
| 2026/08/09 22 | SR       | 91,26   | V     | 0,42     | V     | 129,31       | V     | 5,19     | V     | 0,91     | V     | 148,67         | V     | 17915            | V     |
| 2026/08/09 23 | SR       | 94,80   | V     | 0,63     | V     | 128,87       | V     | 5,13     | V     | 0,88     | V     | 148,78         | V     | 17718            | V     |
| 2026/08/09 24 | SR       | 106,92  | V     | 1,61     | V     | 139,29       | V     | 7,55     | V     | 1,02     | V     | 149,40         | V     | 17880            | V     |

|                           |              |             |              |              |             |             |                 |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Campo Scala</b>        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| <b>Min-Max</b>            | 21.8-178.7   | 0.0-5.0     | 107.4-184.3  | 0.1-11.2     | 0.7-1.3     | 139.3-150.4 | 11902.8-17914.8 |
| <b>Supero Orario</b>      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| <b>Media Giornaliera</b>  | 99.8         | 1.3         | 125.5        | 3.6          | 0.9         | 147.8       | 16878.3         |
| <b>Supero Giornaliero</b> | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

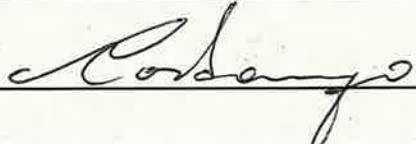DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 